Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:
400 / 230 V

Sistema di Distribuzione:
TT

Data:

Pagina: 1

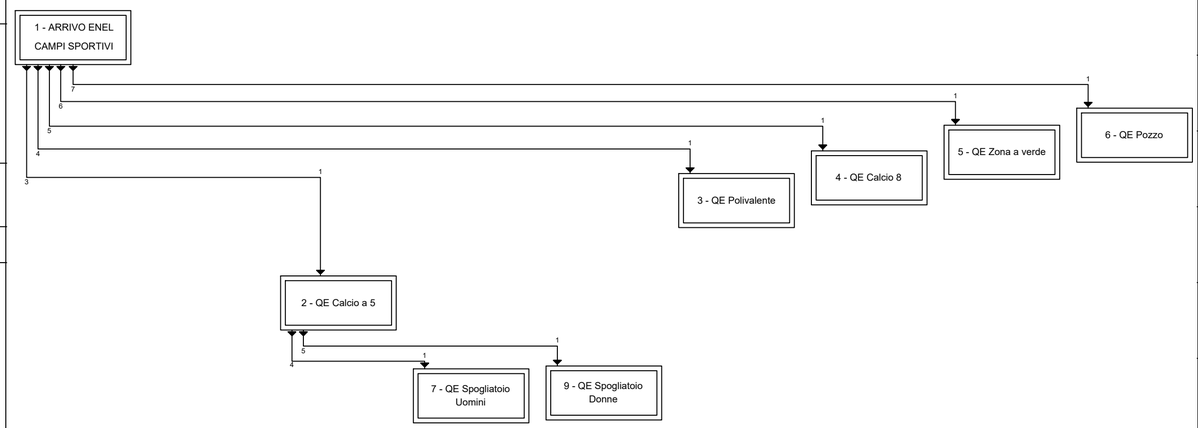

Descrizione	ARRIVO ENEL		QE Calcio a 5	QE Spogliatoio Uomini	QE Spogliatoio Donne	QE Polivalente	QE Calcio 8	QE Zona a verde	QE Pozzo
Alimentazione - Sezione di Fase [mm²]	1,5		10,0	6,0	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Alimentazione - Sezione di Neutro [mm²]	1,5		6,0	6,0	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]	1,5		10,0	6,0	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Alimentazione - Icc massima ai morsetti di entrata [kA]	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Alimentazione - Corrente Fase L1 [A]	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentazione - Corrente Fase L2 [A]	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentazione - Corrente Fase L3 [A]	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentazione - Corrente Fase N [A]	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calcolo del potere di interruzione	Icn / Icu		Icn / Icu	Icn / Icu	Icn / Icu	Icn / Icu	Icn / Icu	Icn / Icu	Icn / Icu
PI degli apparecchi modulari secondo la norma	CEI EN 60898		CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898
Note									

COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

'' SPORT MISSIONE COMUNE''

"Miglioramento dello Stadio M.Tedesco - Potenziamento ed ampliamento delle strutture sportive esistenti - realizzazione di un unico complesso sportivo polifunzionale"

ELABORATO **IE 02**

SCHEMA A BLOCCHI DISTRIBUZIONE QUADRI ELETTRICI

ALLEGATI

SCALA

PROGETTISTA ARCHITETTONICO E DL

ARCH. ERNESTO LUPINACCI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI - PROV. DI COSENZA
ARCHITETTO
LUPINACCI
ERNESTO
N. 847

PROGETTISTA STRUTTURALE

ARCH. ERNESTO LUPINACCI

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Giovanni Antonio ARGIRO'

IL SINDACO

Antonio PRATICO'

PROGETTO ESECUTIVO

VISTI E APPROVAZIONI

DATA

____/_____/_____

LUPINACCI PROGETTAZIONI
Viale Kennedy "Metropolis" - Scala U - 87036 Rende (CS)
e-mail: lupinacciprogettazioni@gmail.com

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:
400 / 230 V

Sistema di Distribuzione:
TT

Data:

Pagina: 1

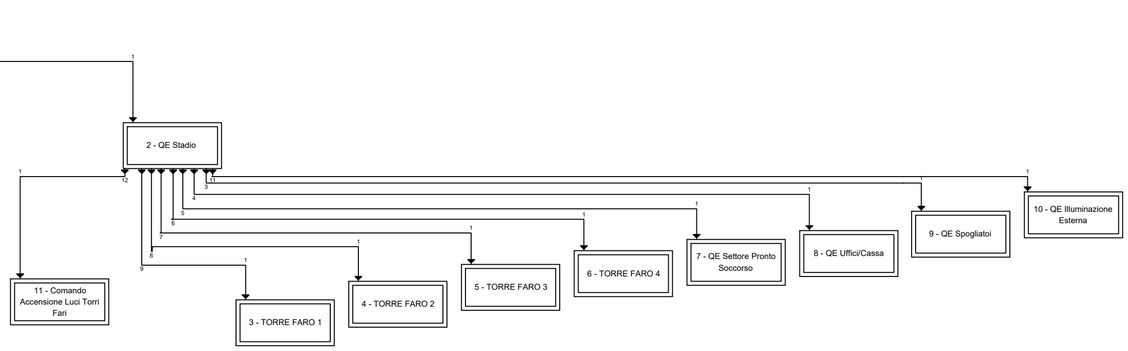

Descrizione	ARRIVO ENEL	Comando Accensione Luci Torri Fari	QE Stadio	TORRE FARO 1	TORRE FARO 2	TORRE FARO 3	TORRE FARO 4	QE Settore Pronto Soccorso	QE Uffici/Cassa	QE Spogliatoi	QE Illuminazione Esterna
Alimentazione - Sezione di Fase [mm²]	16,0	1,5	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	6,0	6,0	6,0	10,0
Alimentazione - Sezione di Neutro [mm²]	16,0	1,5	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	6,0	6,0	6,0	10,0
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]	16,0	1,5	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	6,0	6,0	6,0	10,0
Alimentazione - Icc massima ai morsetti di entrata [kA]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Alimentazione - Corrente Fase L1 [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentazione - Corrente Fase L2 [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentazione - Corrente Fase L3 [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentazione - Corrente Fase N [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calcolo del potere di interruzione	Icn / Icu	Icn / Icu	Icn / Icu	Icn / Icu	Icn / Icu	Icn / Icu	Icn / Icu	Icn / Icu	Icn / Icu	Icn / Icu	Icn / Icu
PI degli apparecchi modulari secondo la norma	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898
Note											